



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Радимин вул. Незалежності, 127

(найменування об'єкта)

«16» 04 2024 р.

Бригада у складі спасарі ЕРГУ Гардн. І.Ф., Олійник Р.І.,
Попелюх В.У.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Радимин вул. Незалежності, 127

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечної користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 20230409 09:00

Ø 32 мм L=22 м.п., Ø 20 мм L=45 м.п.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крони провідні Ø 20 мм - 6шт., муфти Ø 20 - 4 шт.,
крони торон Ø 20 мм - 8шт (квартири)

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; 103001101300000 VibraGAS,

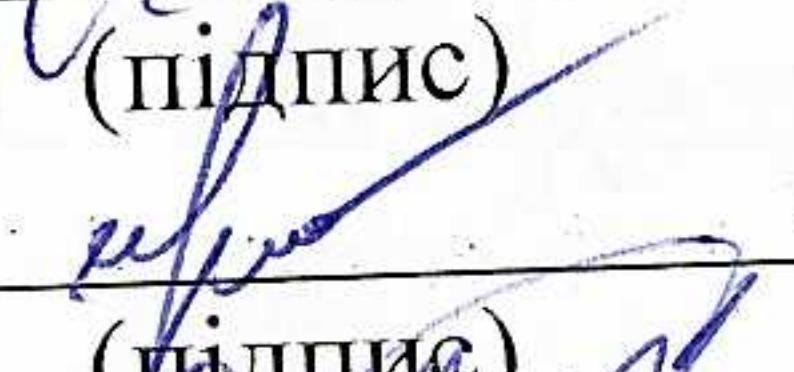
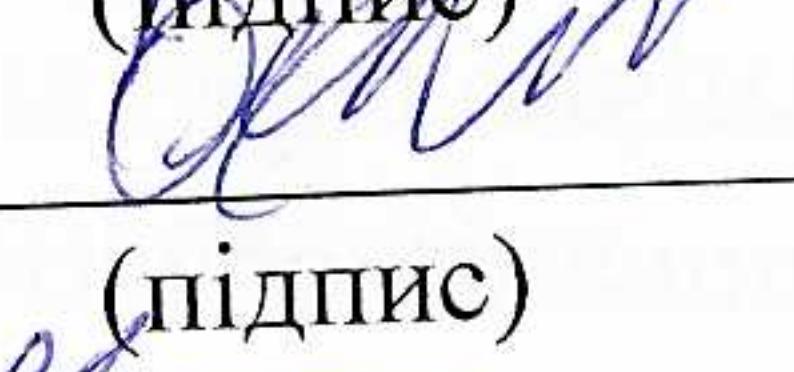
мильна емульсія

- ліквідація виявлених витоків газу; крон Ø 20 мм - 2 шт.,

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запирних пристрій, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристрій, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; виконано випробування на щільність надлишковим тиском 500 кгс/см², після цього було зроблено 5 хв складко 500 кгс/см²
- дрібний ремонт газової апаратури і пристрій; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими пристрійами та апаратами. зроблено інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутність температурного контролю в квартирі 1, 3, 4.

Віписано попередження: квартири 1, 3, 4 про відсутність температурного контролю в квартирі. Квартири отримали відповідно до норм перед ВДТ.

	<u>Лиси Д.Р.</u> (прізвище, ініціали) <u>Гардін У.Ф.</u> (прізвище, ініціали) <u>Олінік Р.У.</u> (прізвище, ініціали) <u>Попадюк В.</u> (прізвище, ініціали)	 (підпись)  (підпись)  (підпись)  (підпись)
--	---	--

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканці багатоквартирного будинку від
під час відвідин.
 (прізвище, ініціали) (підпись)
 Старший майстер Гардінович Р.А. 