

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 19 » 06 20 24 р.

Бригада у складі Гулик Р.І., Макаров О.О., Певко С.В., Гулик В.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок м. Бар вул. Героїв Майдану, 28

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г  $\varnothing 57-45$  м,  $\varnothing 32-9$  м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (сходи)  $\varnothing 32-14$  м

2-г (квартири)  $\varnothing 32-47$  м,  $\varnothing 20-46$  м,  $\varnothing 15-6$  м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крани  $\varnothing 32-6$  мм (крюкові);  $\varnothing 20-9$  мм (крюкові);  $\varnothing 20-1$  мм (крюкові);  $\varnothing 15-2$  мм (крюкові);  $\varnothing 15-1$  мм (крюкові),

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; крани  $\varnothing 32-6$  мм, муфта  $\varnothing 32-4$  мм, к/з - 3 мм, внутрішньобудівна - 2 мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в каєвно снв
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
проведено
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено


Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: загартовів потрєбує фєрбування

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО \_\_\_\_\_

Миколай Н.Т.

(прізвище, ініціали)

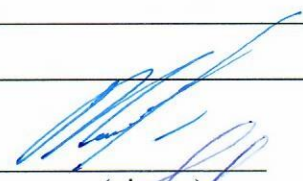

(підпис)

Члени бригади \_\_\_\_\_

Гудзь Р.І.


(прізвище, ініціали)



(підпис)

Макаєв О.О.


(прізвище, ініціали)



(підпис)

Мерзєхалє А.В.

(прізвище, ініціали)



(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа \_\_\_\_\_

(прізвище, ініціали)

(підпис)